



ЭКОТОН

ИНН 3426011960 КПП 342601001 Юр. адрес: 404171, Волгоградская обл., Свет-
лоярский район, р.п. Светлый Яр, ул. Дорожная д. 5А, оф. 222. Р/с
40702810500000011088 ООО КБ «Славянский кредит» г. Москва БИК
044525805 Кор/сч. 30101810845250000805
Тел.: 8 (8442) 60 00 01 Эл. почта: ooo_ekoton@mail.ru

Паспорт №88 Атмосферный газойль ТУ 19.20.26-007-98521950-2017

Сертификат соответствия №РОСС RU.АЖ08.Н00057.Срок действия с 29.01.2018 по 28.01.2021г. Вы-
даны ФБУ «Волгоградский ЦСМ». Аттестат аккредитации РОСС RU.11АЖ08

Сертификат соответствия по оценке состояния измерений в ИЛ №00203 срок действия 05.05.2017 по
04.05.2020г. Выдан ОС ООО «Волгоградский ЦСМ»

Код ОКПД2	19.20.26.000
Дата изготовления партии	25.03.2018
Дата отбора пробы	26.03.2018
Номер резервуара	Е-108
Уровень наполнения	618 (см)
Количество	354 (м³)
Дата проведения анализа	26.03.2018
Дата оформления паспорта	26.03.2018

№ п.п	Наименование показателей	Метод испытаний	Норма по ТУ 19.20.26-007-98521950-2017	Фактические данные
1	Плотность при 20°C, кг/м³	ГОСТ 3900	Не нормируется, определение обя- зательно	830
2	Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	не ниже 80	82
3	Массовая доля серы, %	ГОСТ Р 51947	не более 1,5	0,5
4	Зольность, %	ГОСТ 1461	не более 0,1	Отсутствие
5	Коксуемость 10%-ного остатка, %	ГОСТ 19932	не более 5,0	0,01
6	Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477	Следы	Отсутствие
7	Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370	Отсутствие	Отсутствие
8	Температура застывания, °С не более	ГОСТ 20287	не более минус 35	Минус 42
9	Предельная температура фильтруемости °С	ГОСТ 22254		Минус 24*


Гарантийный срок хранения не более 12 месяцев со дня изготовления.

Качество продукции соответствует ТУ 19.20.26-007-98521950-2017.

*Показатель внесен по просьбе потребителя.

Сведения о присадках: ХимТек 4220.

Начальник лаборатории

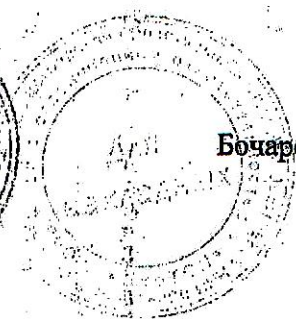

Бочарова О.Н.